



# Gemeentelijk Water en Rioleringsplan

---

GEMEENTE TYNAARLO 2023-2027


# Programma



- Opbouw GWRP



- Beleidskeuzen GWRP: 5 thema's



- Financiën




- Verordening afvoer hemel- en grondwater

# Opbouw GWRP

---

1. Inleiding
2. Kader
3. Doelen en kernthema's
4. Huidige situatie
5. Strategie
6. Organisatie
7. Conclusie en besluit

# Positie GWRP

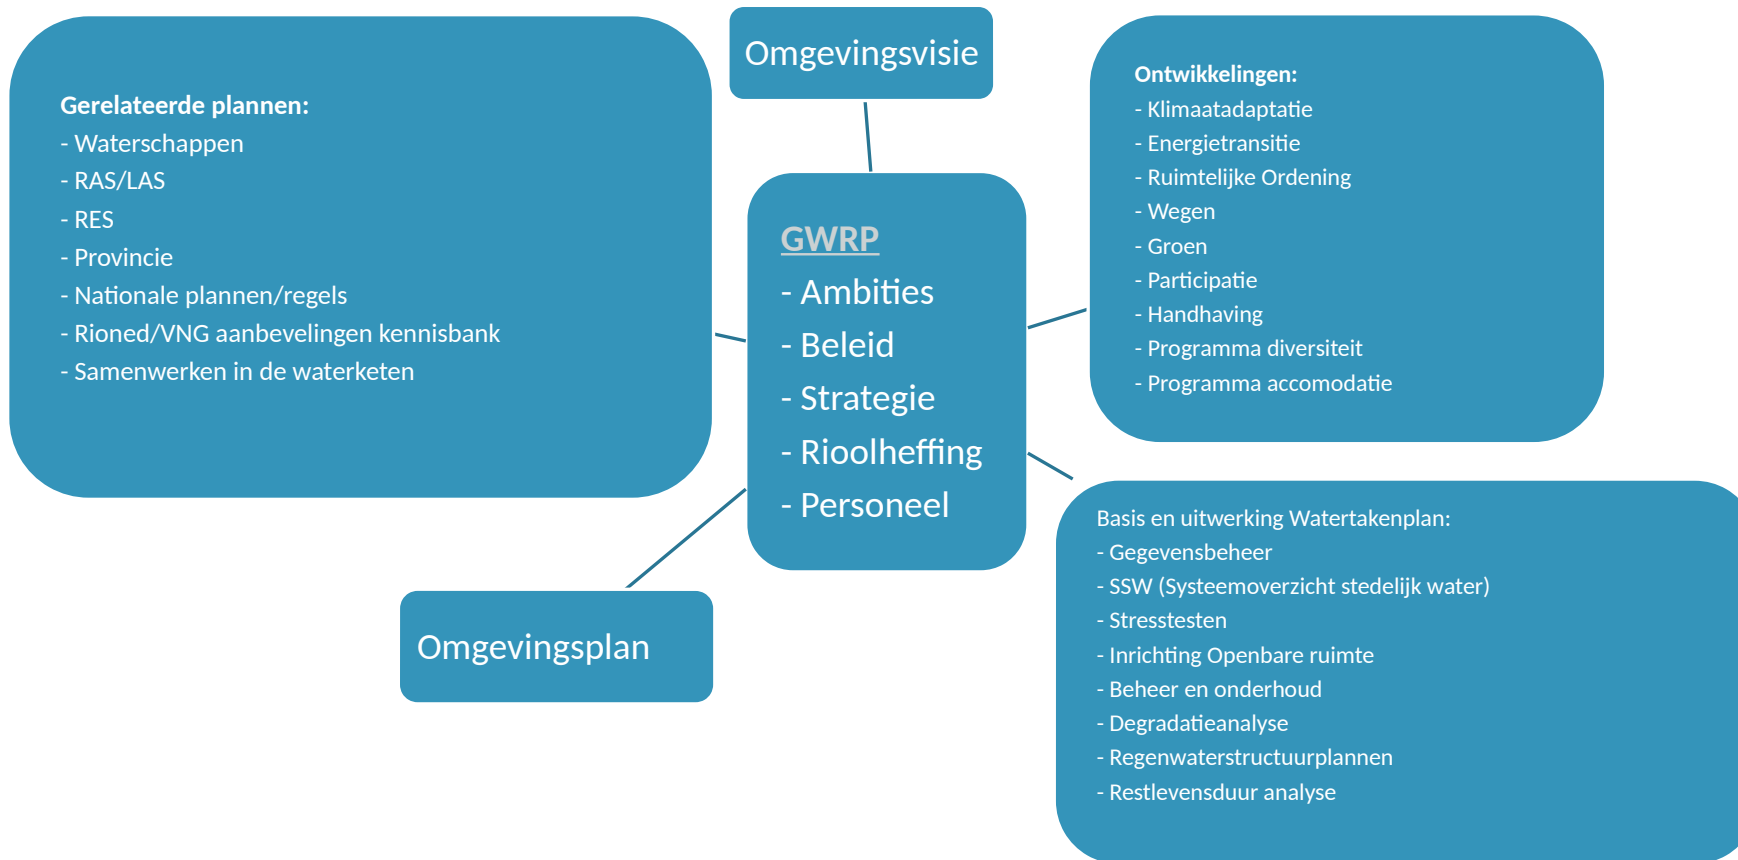

# Wettelijke zorgplichten

---

○Zorgplicht stedelijk afvalwater

○Zorgplicht hemelwater

○Zorgplicht grondwater



# Beleidskeuzen: 5 thema's

---

Klimaatadaptatie

Kwetsbaarheid

Ketensturing

Waterkwaliteit

Duurzaamheid

# Financiën

Rioolheffingsberekening uitgangspunten

Rioolheffing in de regio

Opbouw rioolheffing

Verloop rioolheffing

# Rioolheffingsberekening


---

- Geen inflatiecorrectie berekend
- Berekeningsmodel van gemeente Groningen
- Huidige systematiek: gebruiker vast tarief + deels obv drinkwaterverbruik
- Aantal heffingseenheden: 15.757
- Rente: 1,0%




# Rioolheffing 2022 regio

Rioolheffing samenwerkingsregio Groningen en Noord Drenthe (in euro)

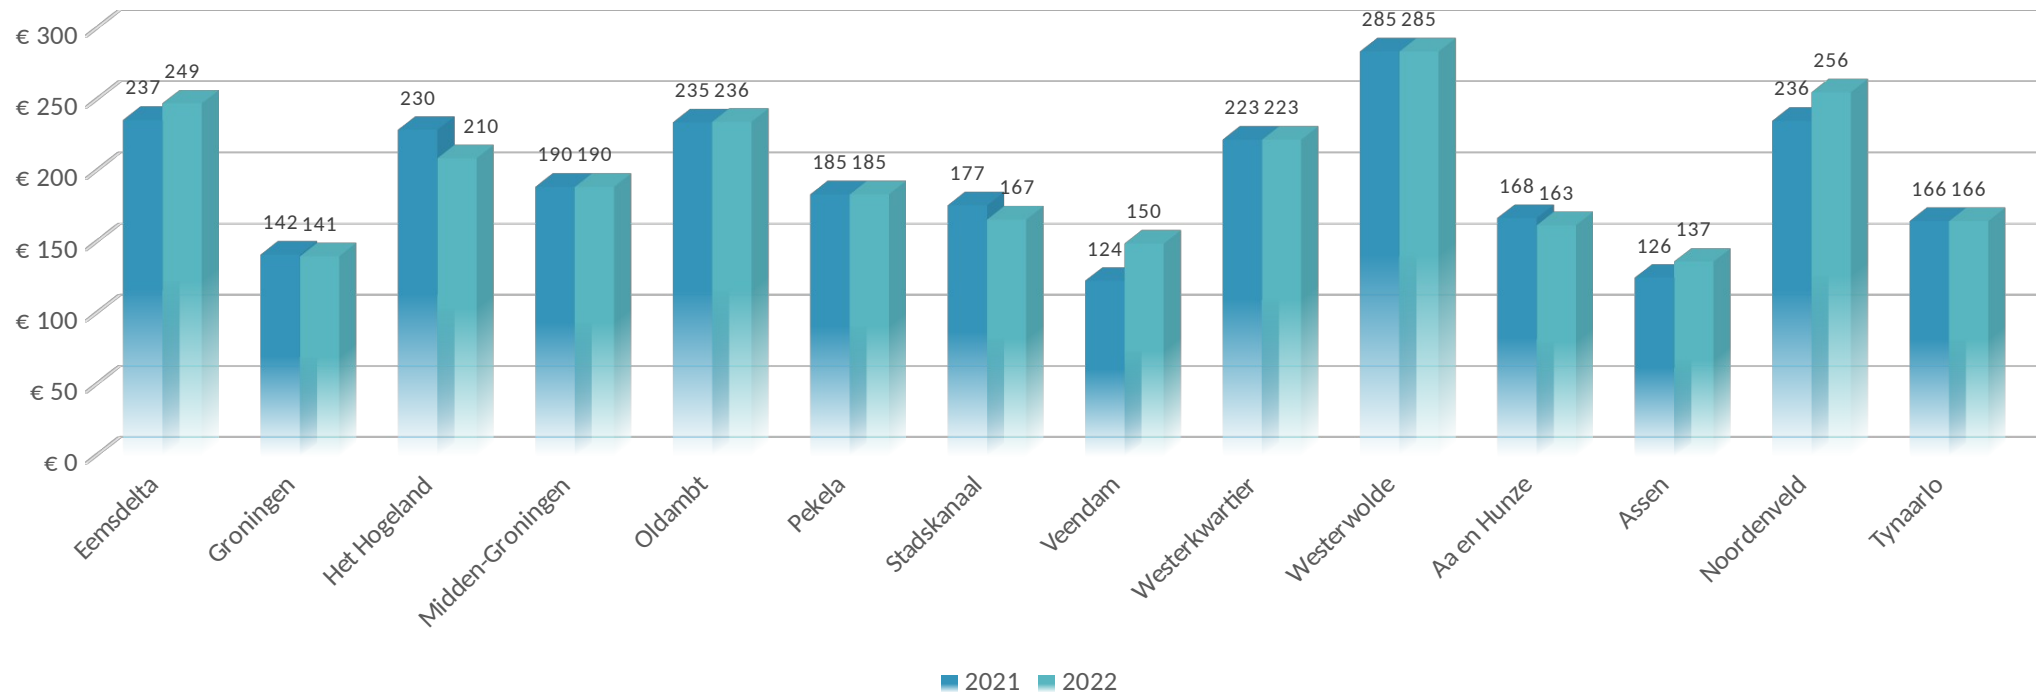

# Verloop rioolheffing

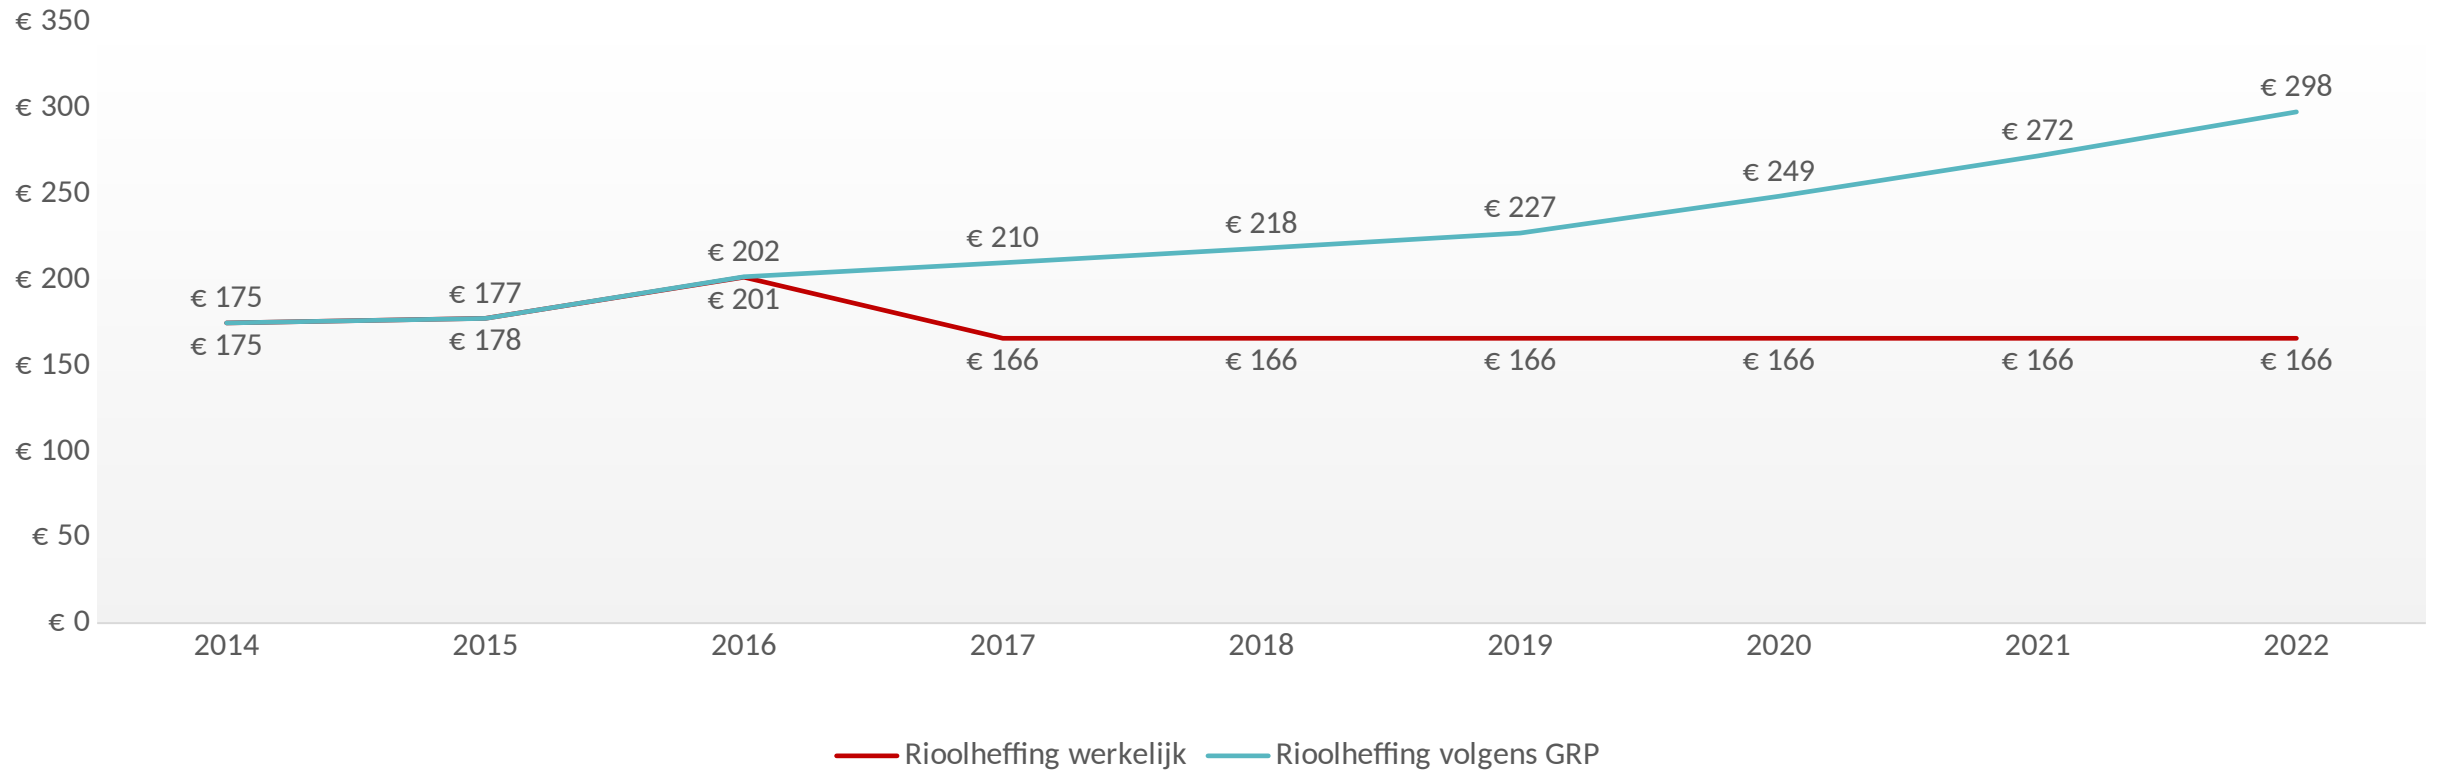

# Verloop rioolheffing


---

Lager gebleven door:

- Herinrichtingen blijven achter
- Klimaat nog niet duidelijk, wachten met investeringen
- Personele capaciteit
- Lagere rente: (4,5% vs 1,0%), boekwaarde 37 miljoen = €84,- in heffing
- Onttrekkingen uit voorziening


# Opbouw rioolheffing

---

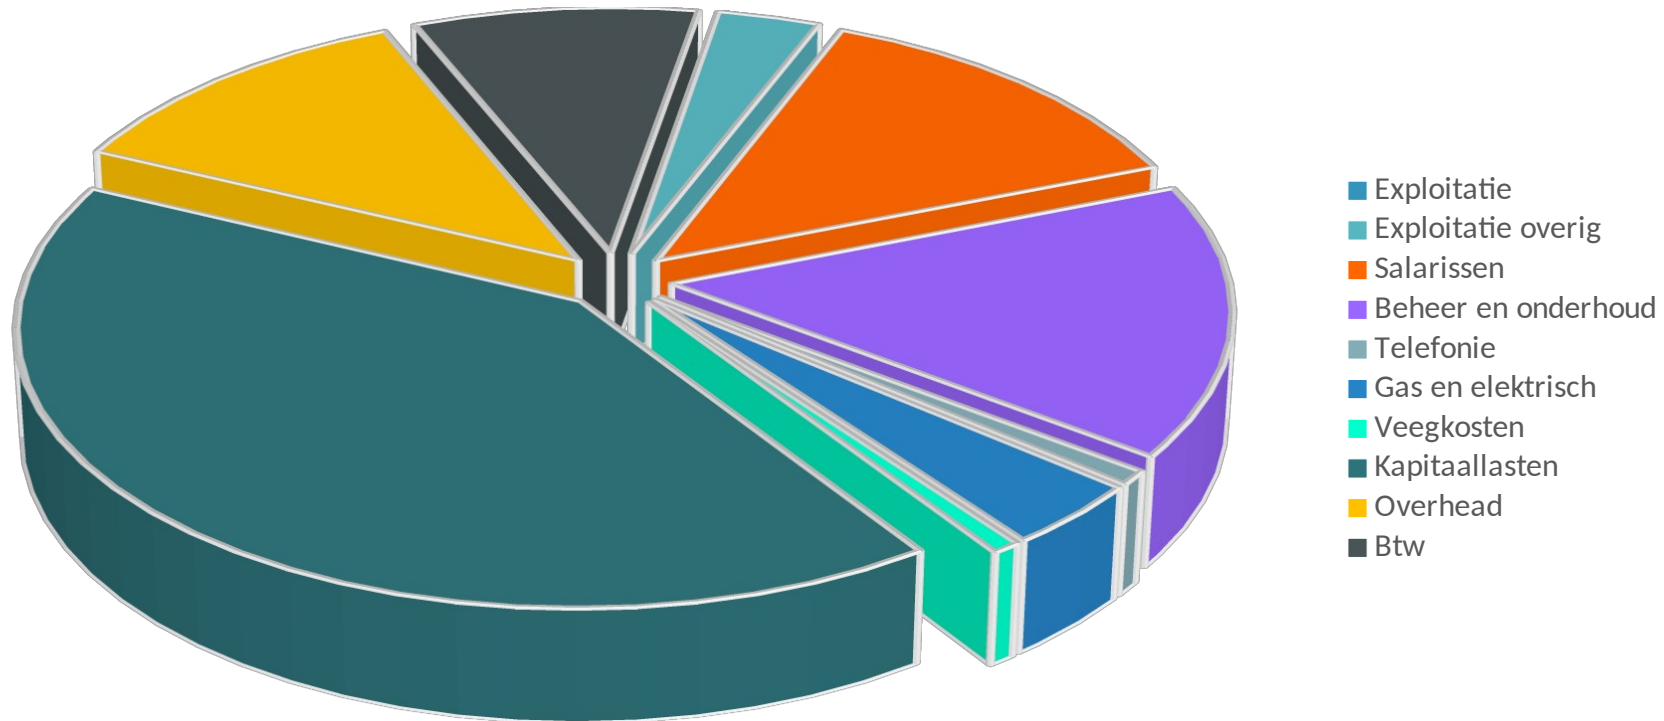

# Verloop rioolheffing

---

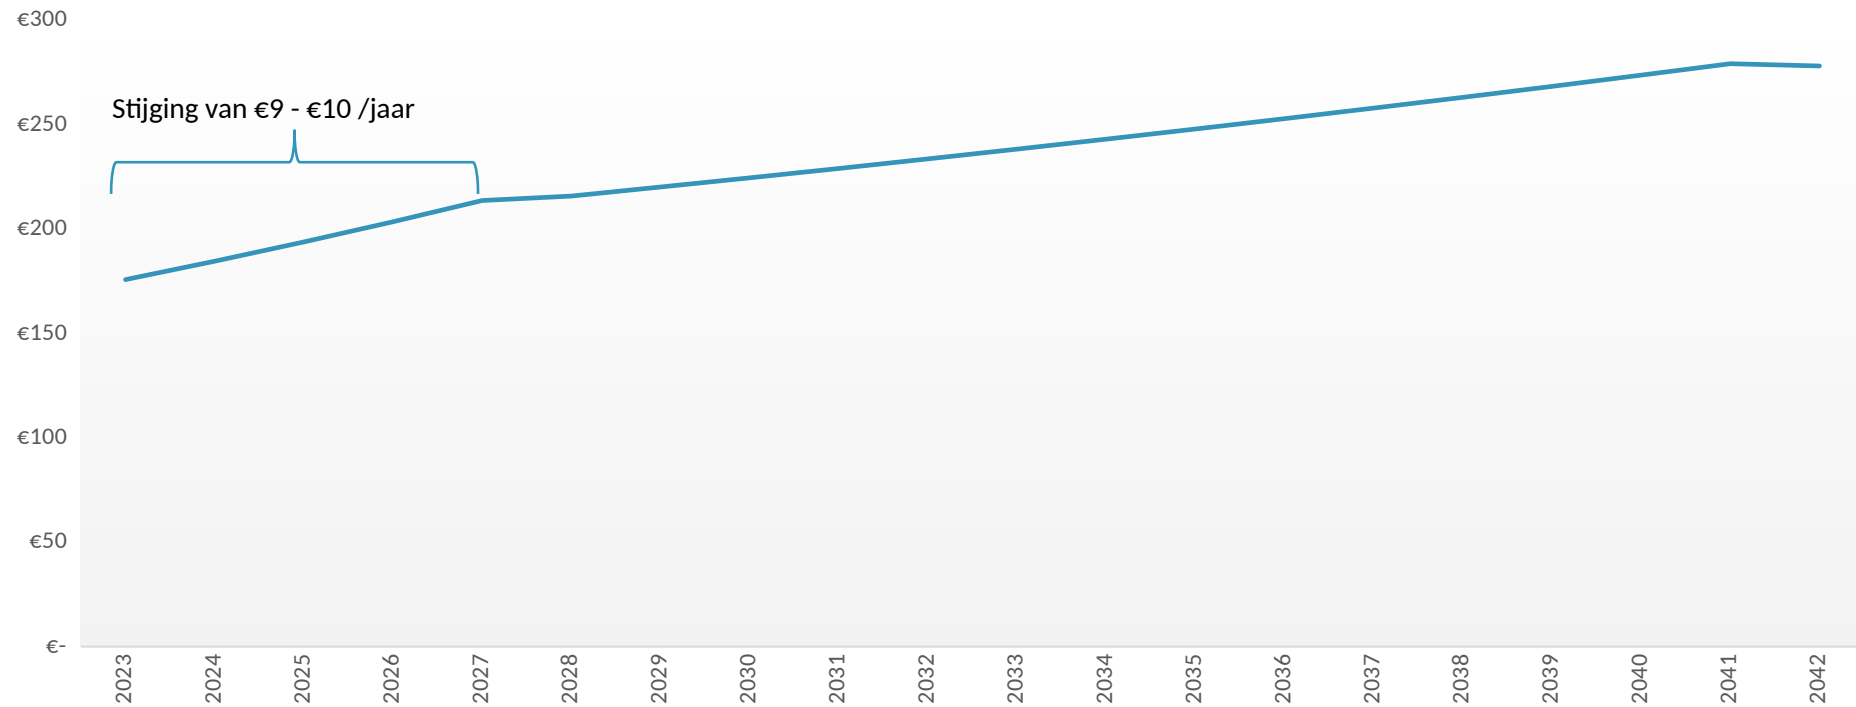

# Verloop rioolheffing

---

- Uitgangspunt 100% kostendeckend
- Noodzakelijke stijging van €9 - €10 /jaar komende planperiode (€ 48,- in 5 jaar).
- Nu 100% kostendeckend = €215 (dat is €49,- hoger dan tarief 2022)
- Tarief jaarlijks indexeren

# Verordening

---

## Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater

### **Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater**

- Standaard verordening, wettelijke bevoegdheid van de gemeente.
- Na vaststelling kan door middel van een gebiedsaanwijzing worden bepaald waar regenwater van de riolering moet worden gehaald (ook drukriolering).
- Bevordert samenwerking met inwoners en bedrijven en doet beroep op voorkomen van wateroverlast.
- Toegevoegde waarde bij klimaatadaptatie.

---

Vragen?

